



Temat: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ZACHODNIEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SP5		Nr proj. P24720
Tytuł: SCHEMAT ZASILANIA		Data: sierpień 2020
Adres Inwestycji: Ul. Ciepła 12A, (09-401) Płock dz. nr 1024/1		Projektant mgr inż. Tomasz Koszłowski upr. nr MAZ/0225/PWBr/18
Inwestor: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOCKU UL. ZGŁĘCZYŃSKIEGO 4, PŁOCK		Sprawdzający mgr inż. Sebastian Kamiński upr. nr MAZ/0415/PWOE/11
		Nr rys.: EL-01

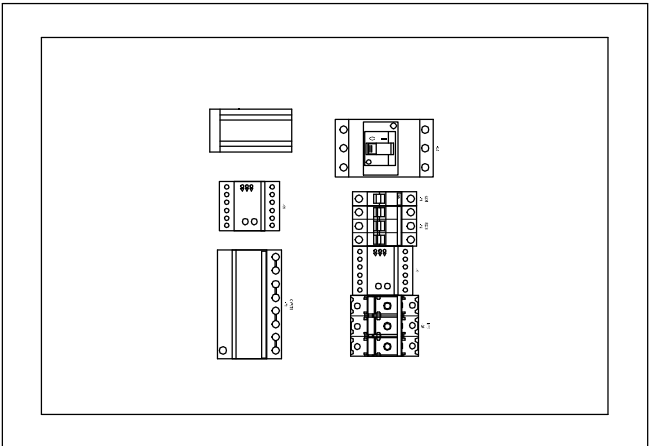

Klasa zalecanej II
Stopień ochrony IP66
Stopień ochrony IK10
Prąd znamionowy 400 A
Rodzaj Napięciowa
Ilość modułów 120
Szerokość 590 mm
Wysokość 855 mm
Głębokość 360 mm

T-PWP1

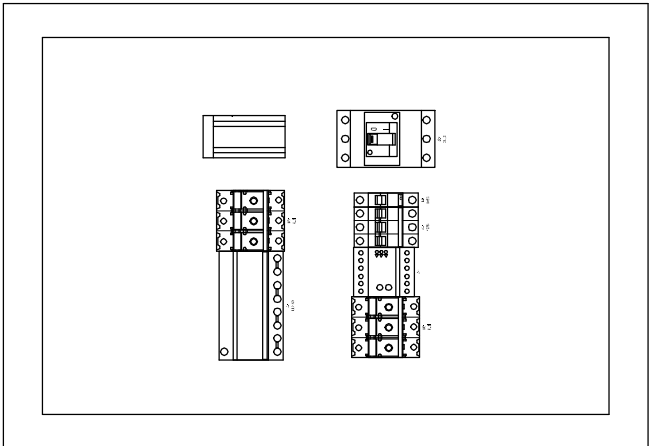

Klasa zalecanej II
Stopień ochrony IP66
Stopień ochrony IK10
Prąd znamionowy 400 A
Rodzaj Napięciowa
Ilość modułów 120
Szerokość 590 mm
Wysokość 855 mm
Głębokość 360 mm

T-PWP2