


Symbol	KE10	KE11	KE12	AKS
Typ kabla	YKYzo 3x2,5	YKYzo 3x2,5	YKYzo 3x2,5	YKY 4x1,5
Moc	42W	65W	150W	-
Opis	Osm.przeszkowe doblu szp.	KWZ	Lubanie identyfikacyjno lidozisko	

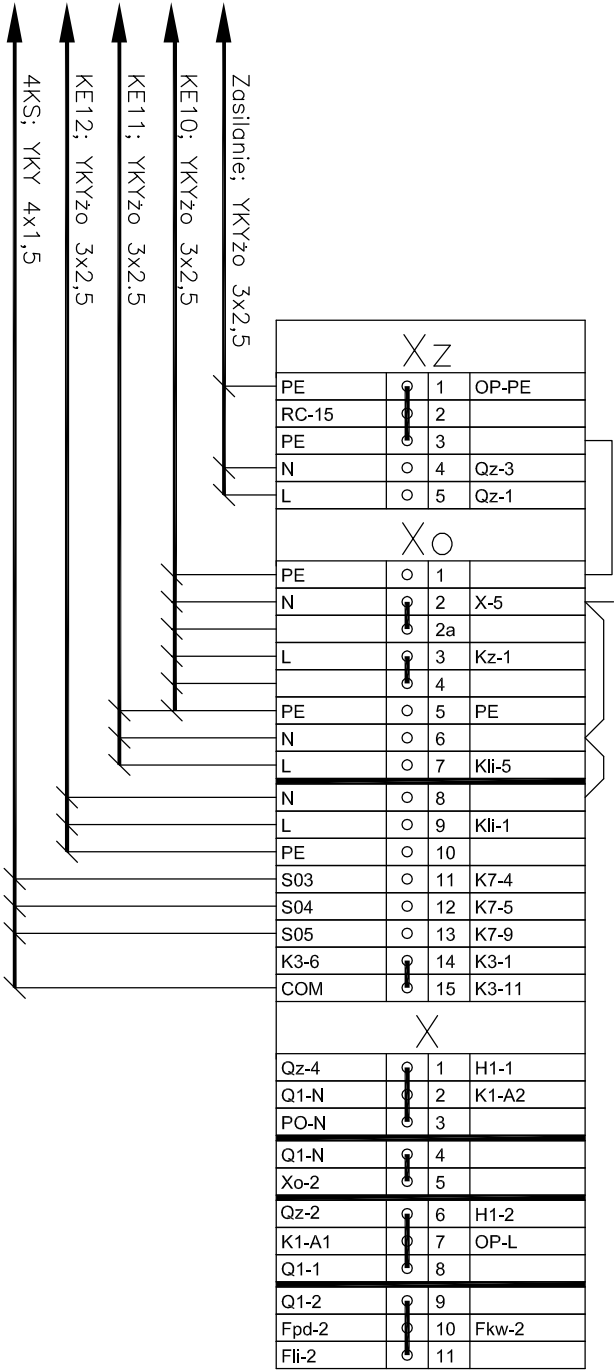

UWAGI I ZALECENIA:

- Przekroje przewodów:
 - sterownicze; 1mm²
 - prqdowe; 2,5mm²
 - prqdowe zbiorcze; 4mm²
- Barwa izolacji:
 - ochrone (uziemienie); zółto-zielone
 - neutradne; niebieskie
 - gorce; czarna lub szara ale jednolita
- Wielkość złączek liniowych
 - listwa Xz; do 10mm²
 - listwa Xo; do 10mm²
 - listwa X; do 4mm²
 - listwa Xr; do 2,5mm²
- Oznaczenia listw zaciskowych:
 - Xz; listwa zasilania
 - Xo; listwa wyjściowa
 - X; listwa ogólna
 - Xr; listwa obwodów sterowania
- Oznaczenia listw zaciskowych zewnętrznych:
 - Xd; listwa tablicy dyspozytorskiej TD
 - Xs; listwa sterowania rozdzielnic RDN
- Kable energetyczne i sterownicze wyprowadzać przez dławice Pg.

HELITECH Sp. z o.o. ul. Szczepna 7b lok.18 02-457 Warszawa NIP 5223011368 REGON 147020508 KRS 0000489879		jedenoska HELITECH Sp. z o.o. projektowa: ul. Szczepna 7b lok. 18; 02 - 454 Warszawa	
Inwestor: ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL Im. JANA PAWLA II WE WLOSZCZOWEJ ul. Żeromskiego 28 ; 29-100 Wioszczowa		Objekt: ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL Im. JANA PAWLA II WE WLOSZCZOWEJ ul. Żeromskiego 28 ; 29-100 Wioszczowa	
Temat: BUDOWA LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO NA POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIAKU RATUNKOWEGO ZESPOLU OPIEKI ZDROWOTNEJ Im. JANA PAWLA II WE WLOSZCZOWIE		BRANŻE: ELEKTRYCZNA: nr uprawnień: podpisuj: Projektant: mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak UAN VI -f/3/38/88 Sprawdził: mgr inż. Zbigniew Barszczyk UAN VI -f/3/59/90	
Temat rysunku: SCHEMAT STRUKTURALNY RODZIELNICY RRC		stadium: PROJEKT WYKONAWCZY branża: ELEKTRYCZNA data: 10-04-2016 nr rys. IE-3 nr ark. 2/3	