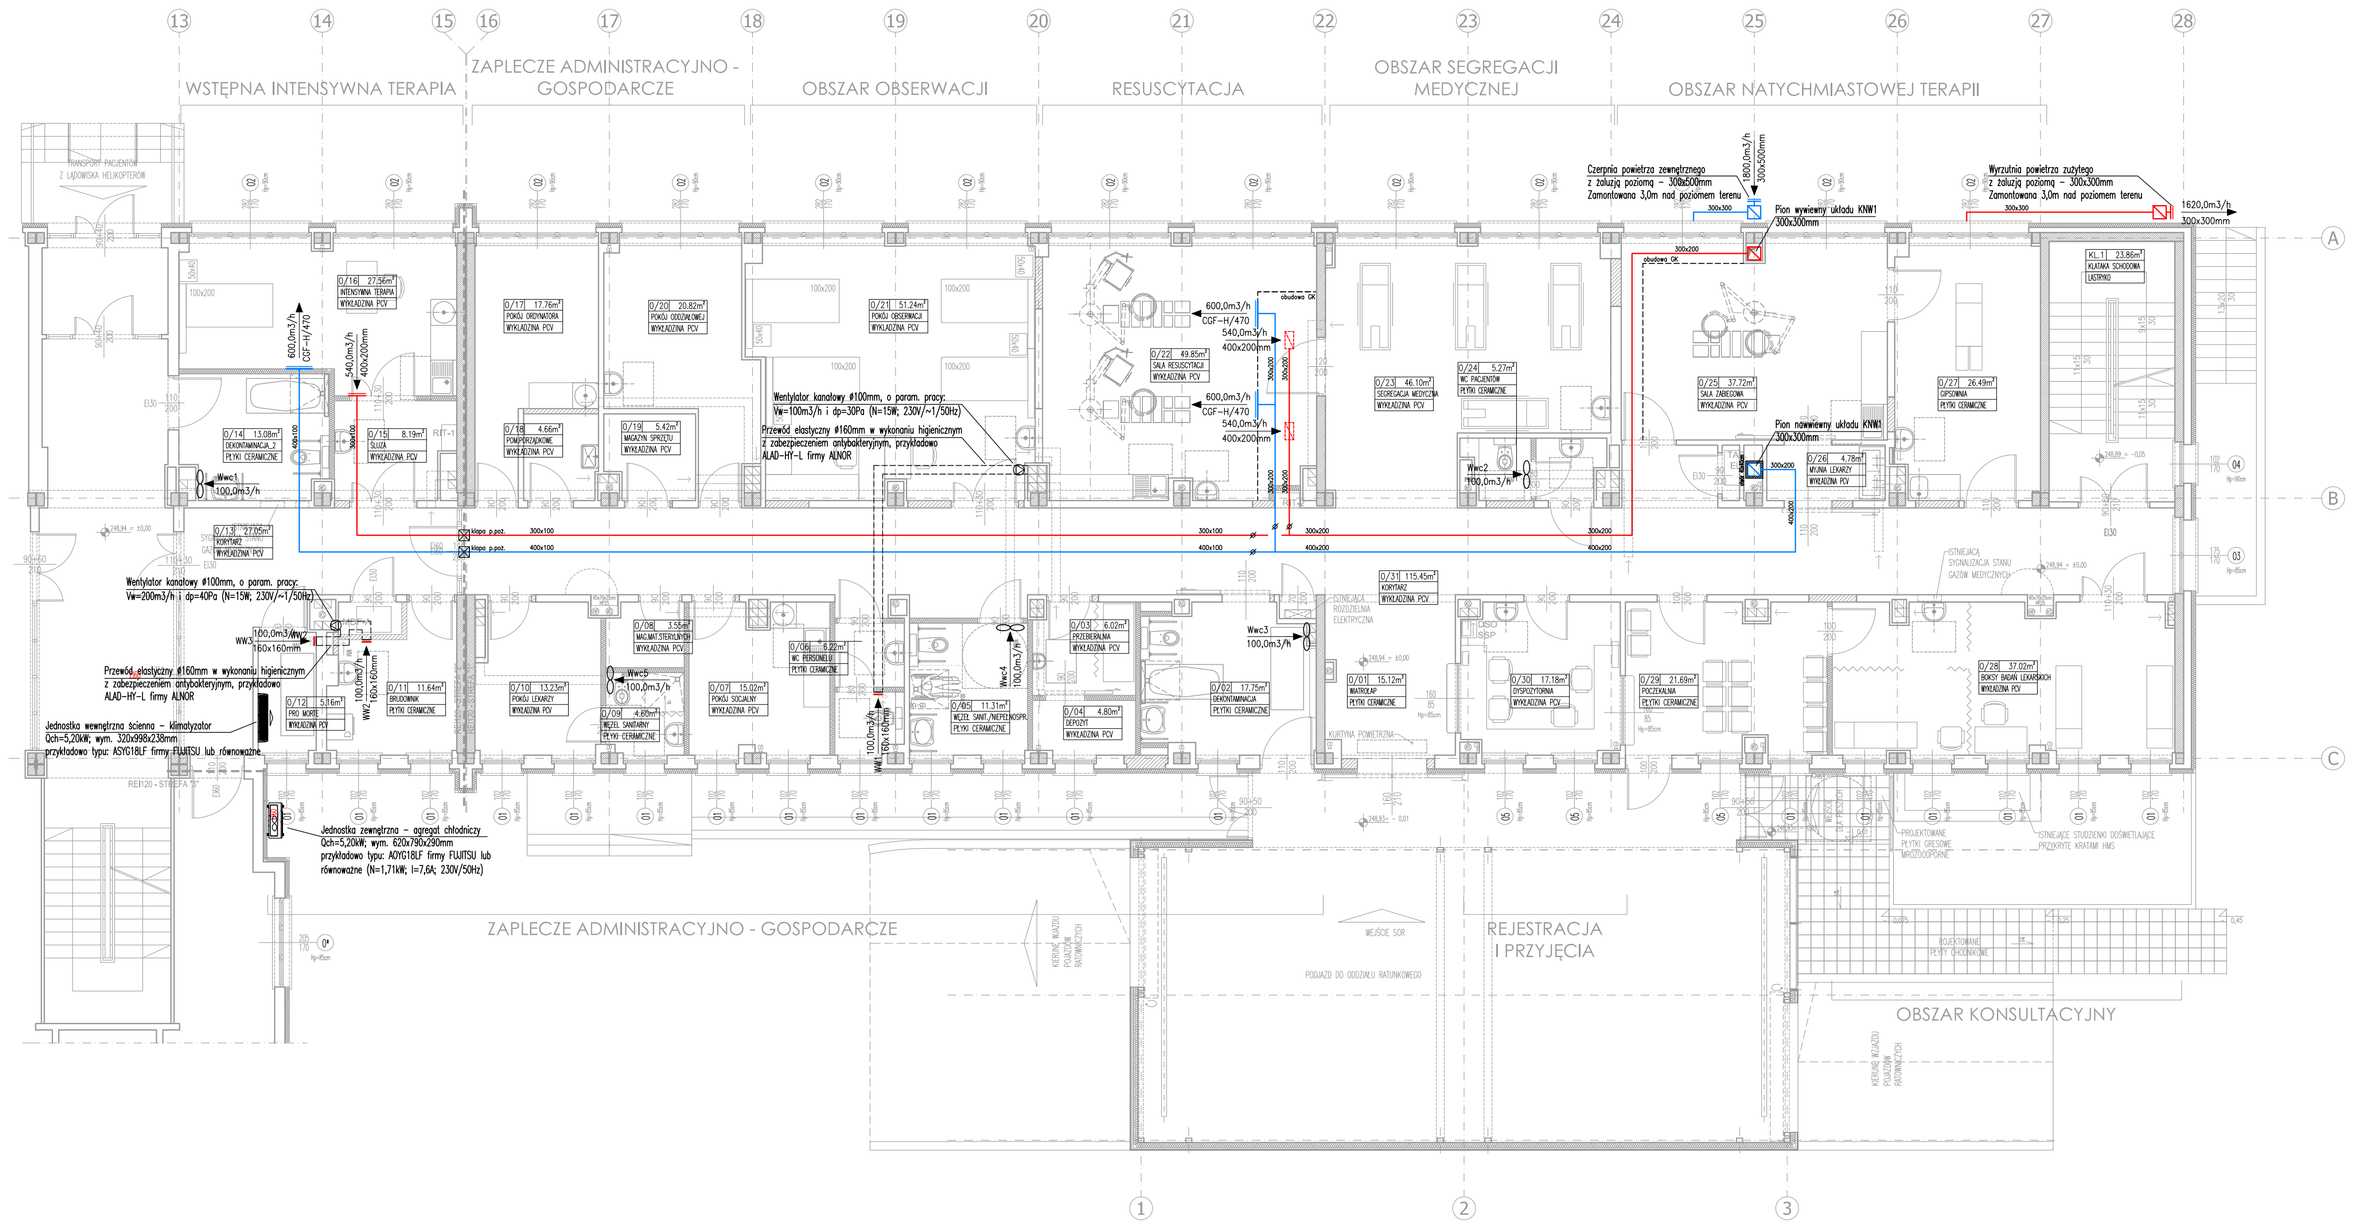
WSTĘPNA INTENSYWNA TERAPIA
ZAPLECZE ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE
OBSZAR OBSERWACJI
RESUSCYTACJA
OBSZAR SEGREGACJI MEDYCZNEJ
OBSZAR NATYCHMIASTOWEJ TERAPII
ZAPLECZE ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE
REJESTRACJA I PRZYJĘCIA
OBSZAR KONSULTACYJNY
Wentylator kanałowy ø100mm, o param. pracy: Vw=100m3/h i dp=30Pa (N=15W; 230V/~1/50Hz) Przewód elastyczny ø160mm w wykonaniu higienicznym z zabezpieczeniem antybakteryjnym, przykładowo ALAD-HY-L firmy ALNOR
Wentylator kanałowy ø100mm, o param. pracy: Vw=200m3/h i dp=40Pa (N=15W; 230V/~1/50Hz)
Przewód elastyczny ø160mm w wykonaniu higienicznym z zabezpieczeniem antybakteryjnym, przykładowo ALAD-HY-L firmy ALNOR
Jednostka wewnętrzna ścienna – klimatyzator Qch=5,2kW, wym. 320x998x238mm przykładowo typu: ASYG18LF firmy FUJITSU lub równoważne
Jednostka zewnętrzna – agregat chłodniczy Qch=5,2kW, wym. 620x780x290mm przykładowo typu: AOYG18LF firmy FUJITSU lub równoważne (N=1,71kW; I=7,6A; 230V/50Hz)
Czerpnia powietrza zewnętrznego z izolacją poziomą – 300x500mm Zamontowana 3,0m nad poziomem terenu
Wyrzutnia powietrza zużytego z izolacją poziomą – 300x300mm Zamontowana 3,0m nad poziomem terenu
Pion wywiewny układu KWM1 300x300mm
Pion nawiewny układu KWM1 300x300mm
1620,0m3/h 300x300mm
1800,0m3/h 300x500mm
600,0m3/h CGF-H/470 540,0m3/h 400x200mm
Wwc1 100,0m3/h
Wwc2 100,0m3/h
Wwc3 100,0m3/h
Wwc4 100,0m3/h 160x160mm
Wwc5 100,0m3/h
Wwc1-5 100,0m3/h
0/1.01 15.12m² WARSZTAT PŁYTKI CERAMICZNE
0/1.02 17.75m² DEKONTAMINACJA PŁYTKI CERAMICZNE
0/1.03 6.02m² PRZEBIERALNIA WYKŁADZINA PCV
0/1.04 4.80m² DEPOZYT WYKŁADZINA PCV
0/1.05 11.31m² MYJNIA SPRZĘT INSTRUMENTARIUM PŁYTKI CERAMICZNE
0/1.06 6.22m² WC PERSONELU PŁYTKI CERAMICZNE
0/1.07 15.02m² POKÓJ SOCJALNY WYKŁADZINA PCV
0/1.08 3.15m² WNĘKA STERYLIZATOR WYKŁADZINA PCV
0/1.09 13.23m² POKÓJ LEKARZY WYKŁADZINA PCV
0/1.10 4.89m² MYJNIA ENDOSKOPÓW PŁYTKI CERAMICZNE
0/1.11 11.64m² MAGAZYN PŁYTKI CERAMICZNE
0/1.12 5.84m² PRO WORE WYKŁADZINA PCV
0/1.13 37.75m² KORYTARZ WYKŁADZINA PCV
0/1.14 13.08m² DEKONTAMINACJA_2 PŁYTKI CERAMICZNE
0/1.15 8.19m² SLUZA WYKŁADZINA PCV
0/1.16 27.56m² WSTĘPNA TERAPIA WYKŁADZINA PCV
0/1.17 17.76m² POKÓJ ORDYNATORA WYKŁADZINA PCV
0/1.18 5.42m² MAGAZYN SPRZĘTU WYKŁADZINA PCV
0/1.19 4.66m² POMIESZCZENIE WYKŁADZINA PCV
0/1.20 20.82m² POKÓJ ODDZIAŁOWEJ WYKŁADZINA PCV
0/1.21 51.24m² POKÓJ OBSERWACJI WYKŁADZINA PCV
0/1.22 49.85m² SALA RESUSCYTACJI WYKŁADZINA PCV
0/1.23 46.10m² SEGREGACJA MEDYCZNA WYKŁADZINA PCV
0/1.24 5.27m² WC PACJENTÓW PŁYTKI CERAMICZNE
0/1.25 37.72m² SALA ZABIEGOWA WYKŁADZINA PCV
0/1.26 4.78m² MYJNIA SZAFKI WYKŁADZINA PCV
0/1.27 26.49m² OPIEKUNKA PŁYTKI CERAMICZNE
0/1.28 37.02m² BOKSY BADAŃ LEKARSKICH WYKŁADZINA PCV
0/1.29 21.69m² POCZEKALNIA PŁYTKI CERAMICZNE
0/1.30 17.18m² OPIEKUNKA WYKŁADZINA PCV
0/1.31 115.45m² KORYTARZ WYKŁADZINA PCV
KL.1.1 23.86m² KLATKA SCHODOWA LASTRYKO
PROJEKTOWANE PŁYTKI CERAMICZNE WRZUTOWE PRZEMYSŁOWE
ISTNIEJĄCA DYSKOTEKA STANU GAZÓW MEDYCZNYCH
ISTNIEJĄCE STUDZIENKI ODWODNIENIA PRZYJĘTE KRYTERIA HMG
ELEKTRONICZNE PŁYTY INDUKCYJNE
WEJŚCIE SOR
PODJAZD DO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
KIERUNKI RUCHU PACJENTÓW
KIERUNKI RUCHU PERSONELU
ISTNIEJĄCA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ISTNIEJĄCA INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH
ISTNIEJĄCA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
ISTNIEJĄCA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ISTNIEJĄCA INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH
ISTNIEJĄCA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
PROJEKTOWANE PŁYTKI CERAMICZNE WRZUTOWE PRZEMYSŁOWE
ELEKTRONICZNE PŁYTY INDUKCYJNE
PODEST
PODEST
PODEST